


LA GESTION DES EAUX



2015
24 BASSINS
DE SÉDIMENTATION
ET UNE CENTAINE
DE DÉCANTEURS

2036
40 BASSINS
DE SÉDIMENTATION
ET 150 À 200
DÉCANTEURS

PLAN DE GESTION DES EAUX EN 2036

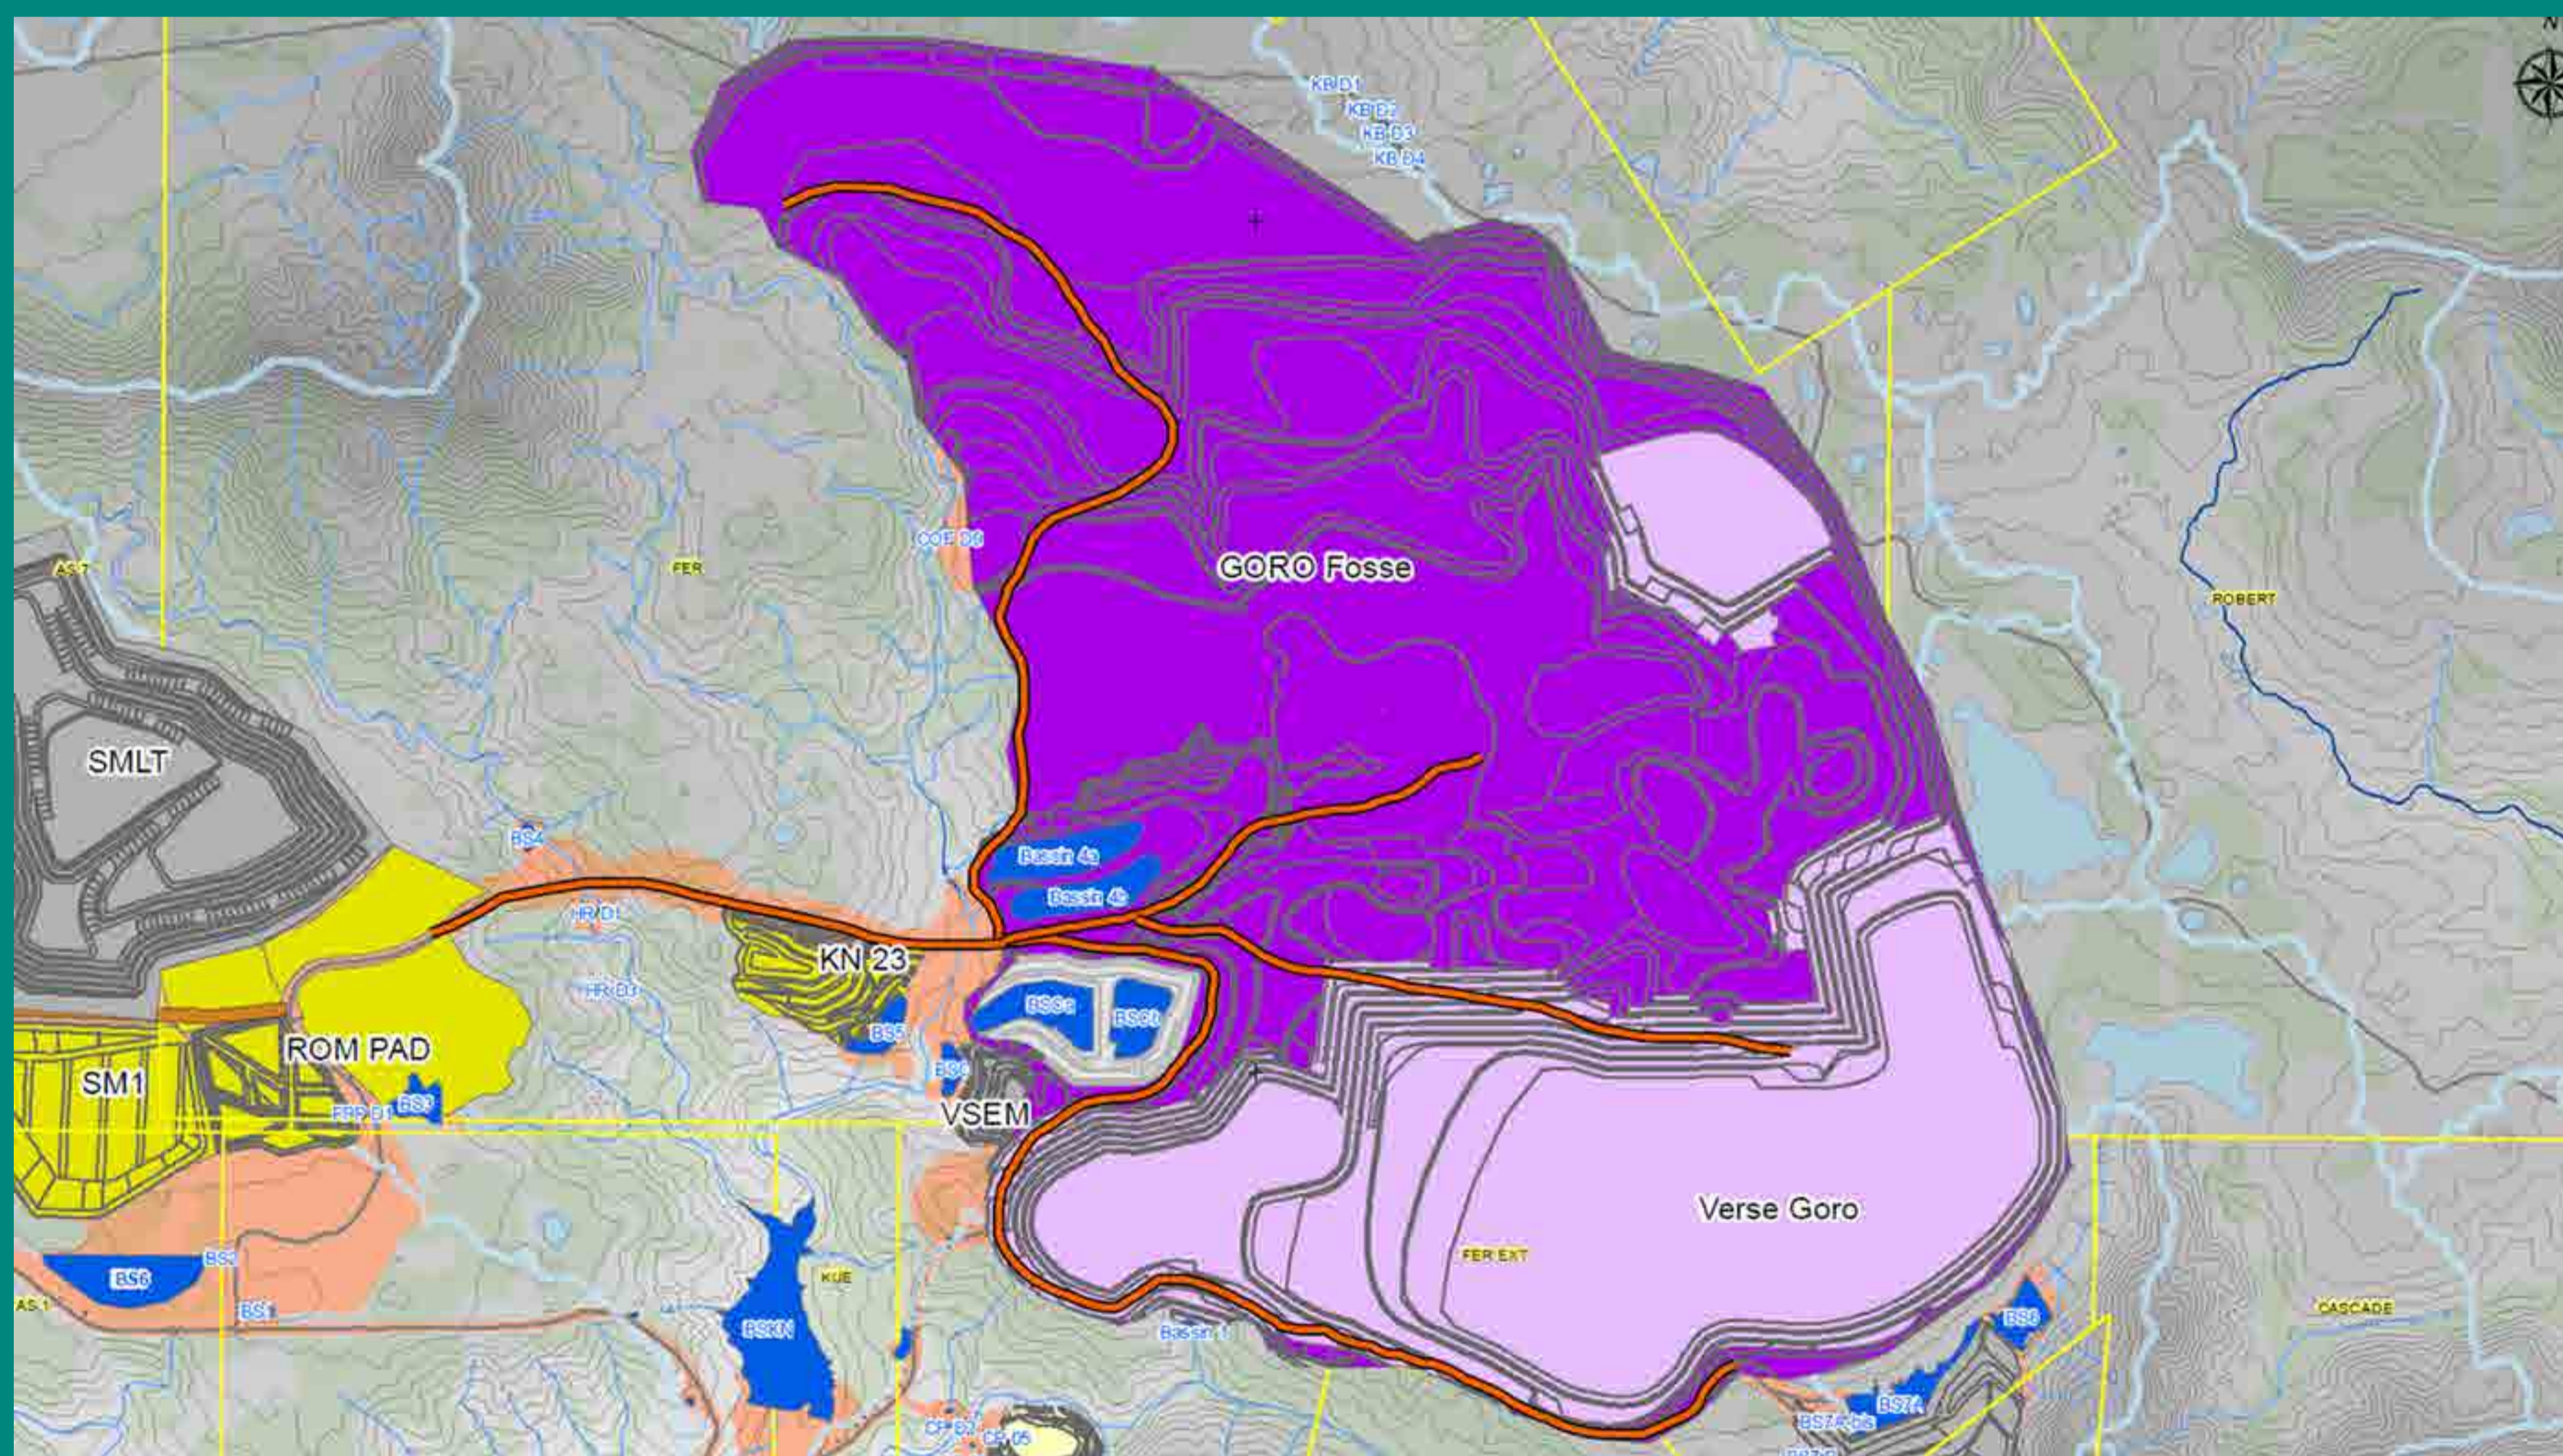

BILAN DE CURAGE
ET DES VOLUMES
DE RÉTENTION
EN PLACE POUR
L'ANNÉE 2015 :


75 000 M³

VOLUME DE
RÉTENTION
DISPONIBLE
EN 2036 :

1 179 333 M³

BILAN DES CURAGES ET DES VOLUMES DE RÉTENTION EN PLACE

Somme du volume des ouvrages en place (m³)

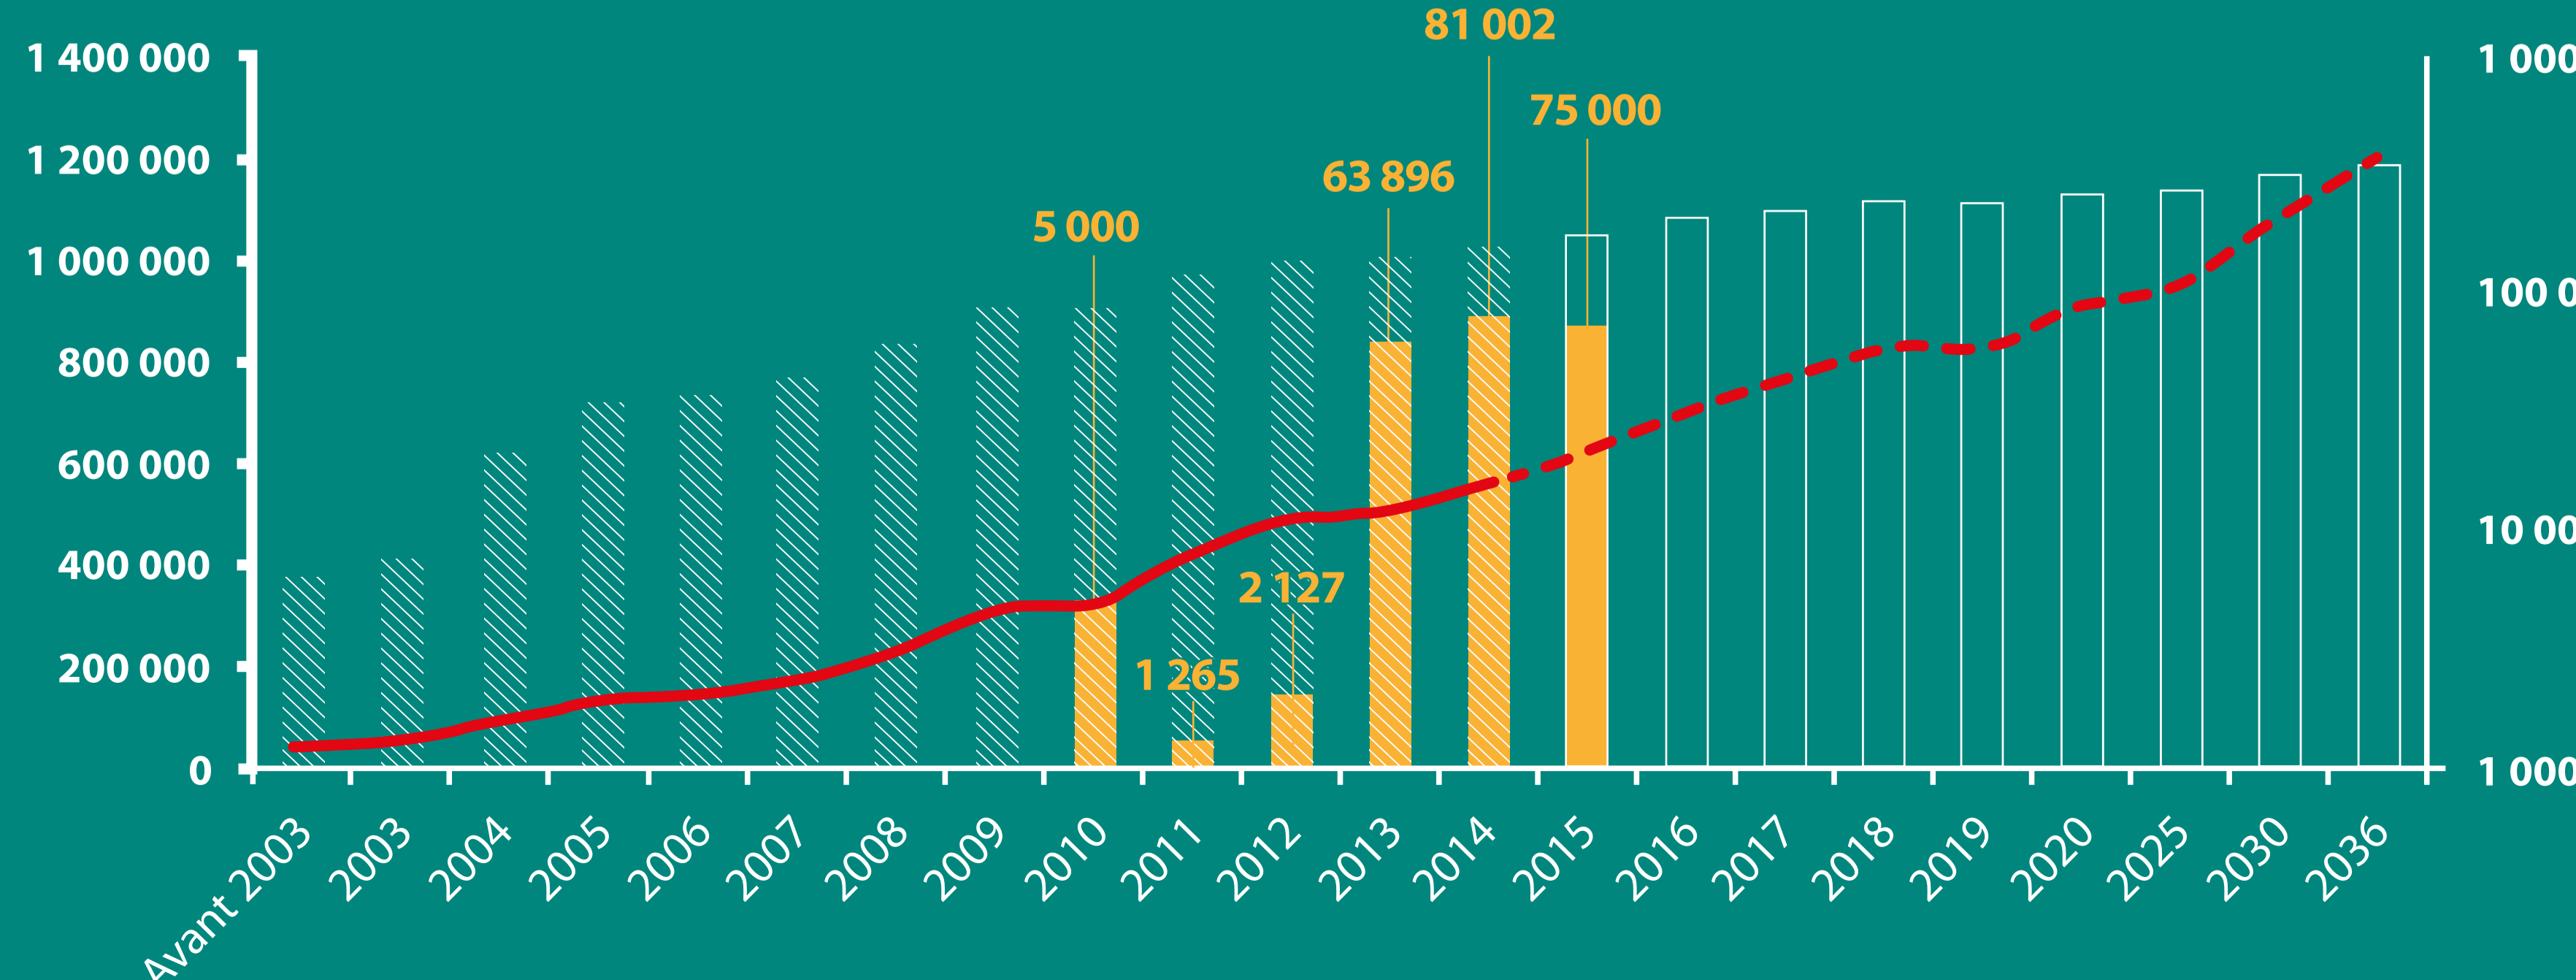

VOLUME CURÉ ET CAPACITÉ DE STOCKAGE DES SÉDIMENTS (m³)

- Capacité de stockage des sédiments (30% du volume de rétention)
- VOLUME DES CURAGES
- VOLUME DE RÉTENTION POSSIBLE